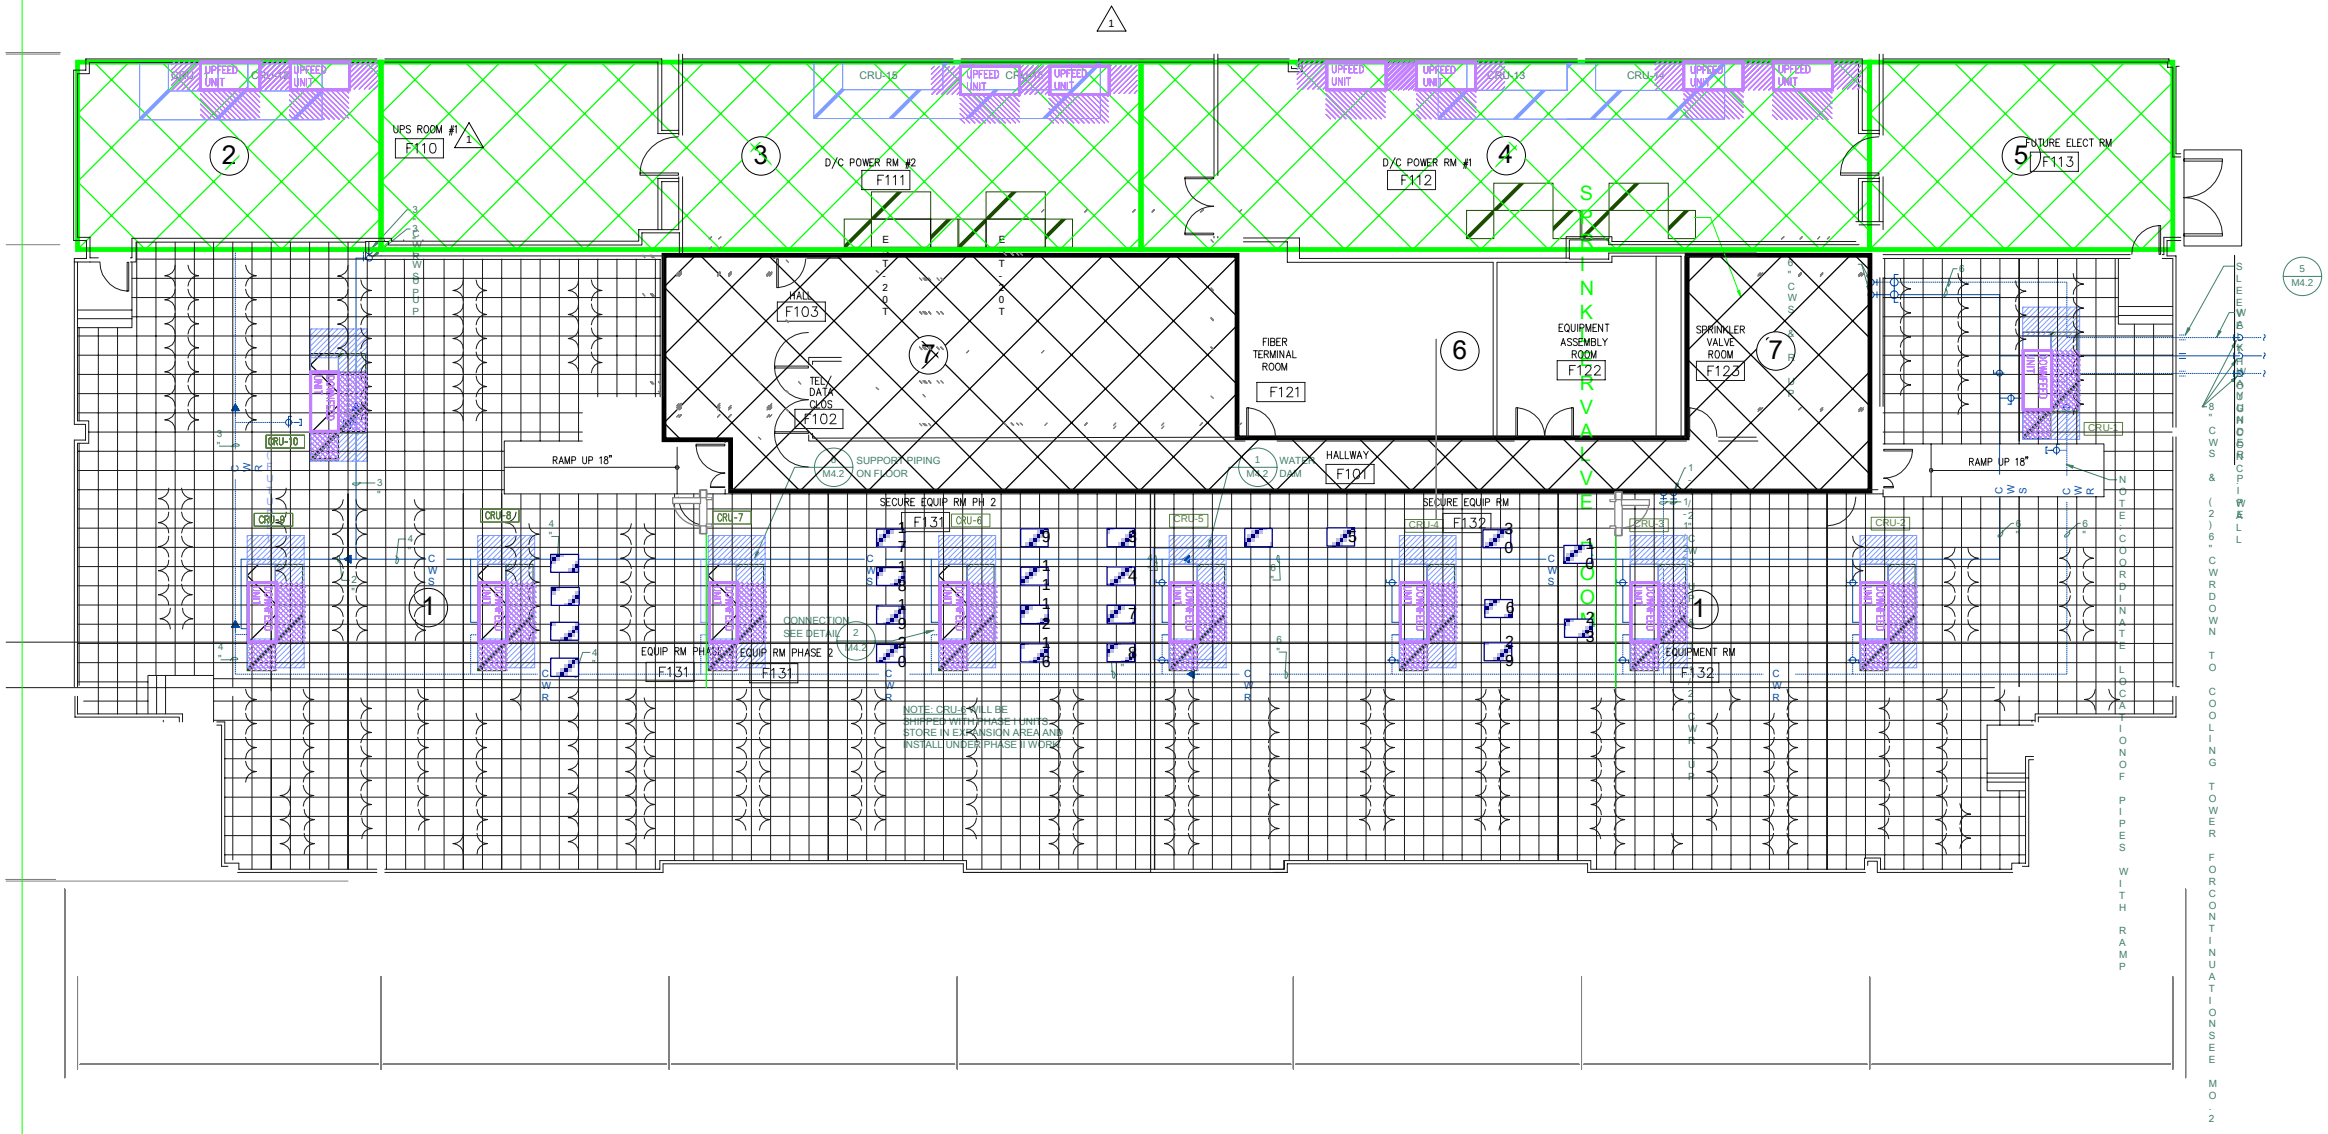
1
UPFEED UNIT
CRU-16
CRU-15
CRU-14
CRU-13
CRU-12
CRU-11
2
UPS ROOM #1
F110
3
D/C POWER RM #2
F111
4
D/C POWER RM #1
F112
5
FUTURE ELECT RM
F113
SPRINKLER VALVE ROOM
HALL
F103
7
TEL/DATA CLOS
F102
FIBER TERMINAL ROOM
F121
6
EQUIPMENT ASSEMBLY ROOM
F122
SPRINKLER VALVE ROOM
F123
HALLWAY
F101
RAMP UP 18"
SUPPORT PIPING ON FLOOR
WATER DAM
M4.2
SECURE EQUIP RM PH 2
F131
SECURE EQUIP RM
F132
CRU-10
CRU-9
CRU-8
CRU-7
CRU-6
CRU-5
CRU-4
CRU-3
CRU-2
CRU-1
DOWNFLOW UNIT
EQUIP RM PHASE 2
F131
EQUIPMENT RM
F132
CONNECTION SEE DETAIL 2 M4.2
CWS
CWR
CWS UP
CWR UP
6"
4"
3"
SLEEVE THROUGH WALL
8" CWS & (2) 6" CWR DOWN TO COOLING TOWER FOR CONTINUATION SEE MO.2
NOTE: COORDINATE LOCATION OF PIPES WITH RAMP
5 M4.2

NOTE: CRU-6 WILL BE SHIPPED WITH PHASE I UNITS. STORE IN EXPANSION AREA AND INSTALL UNDER PHASE II WORK.